


工事仕様書

処理人槽	合併浄化槽 11~20人槽用 駐車場仕様
システム構成	φ692 (mm) H=2,050 x 2ユニット ※嵩上げH=300使用時
有効寸法	3.2 x 1.2 x 1.530 (m)
有効面積	13.464 (m ²)
処理能力水量	4,244 (L/d)

1. 敷地条件・地質状況・地下水位等により、槽寸法・槽形状が変更になる場合があります。
2. 当仕様は掘削壁面透水係数を 2.50×10^{-4} cm/sと設定し算出したものです。



平面図1 1/25

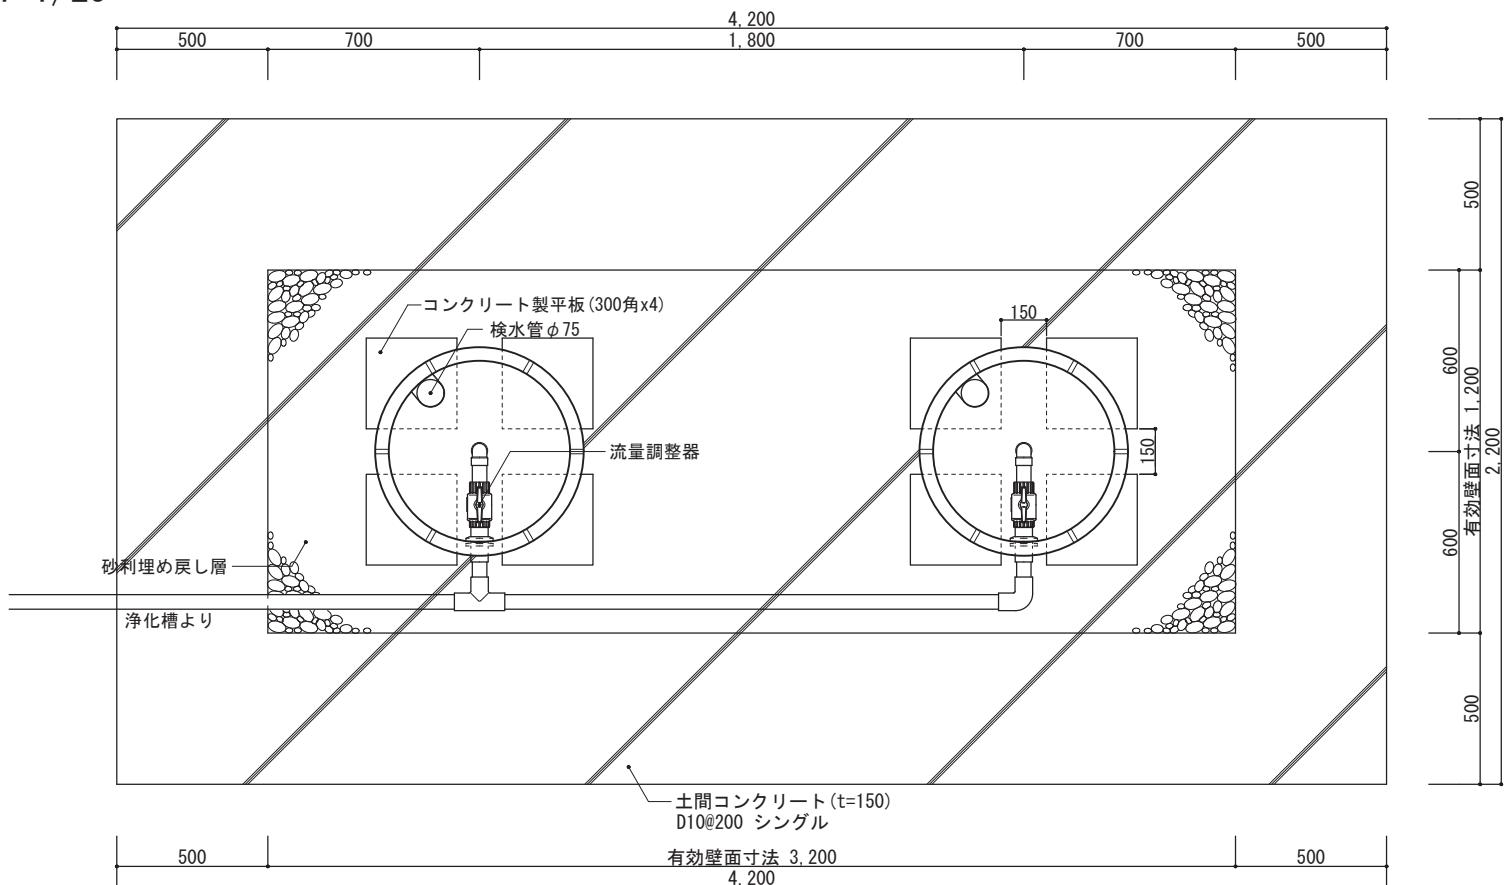


平面図2 1/25
プレスト管排水孔

平面図3 1/25
上部マンホール

マンホール600φ(樹脂製 耐圧1,500kg)

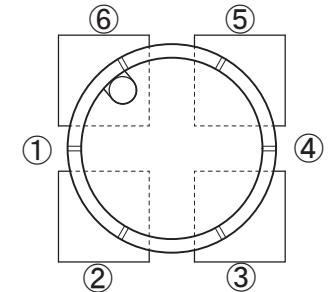

断面図 1/25

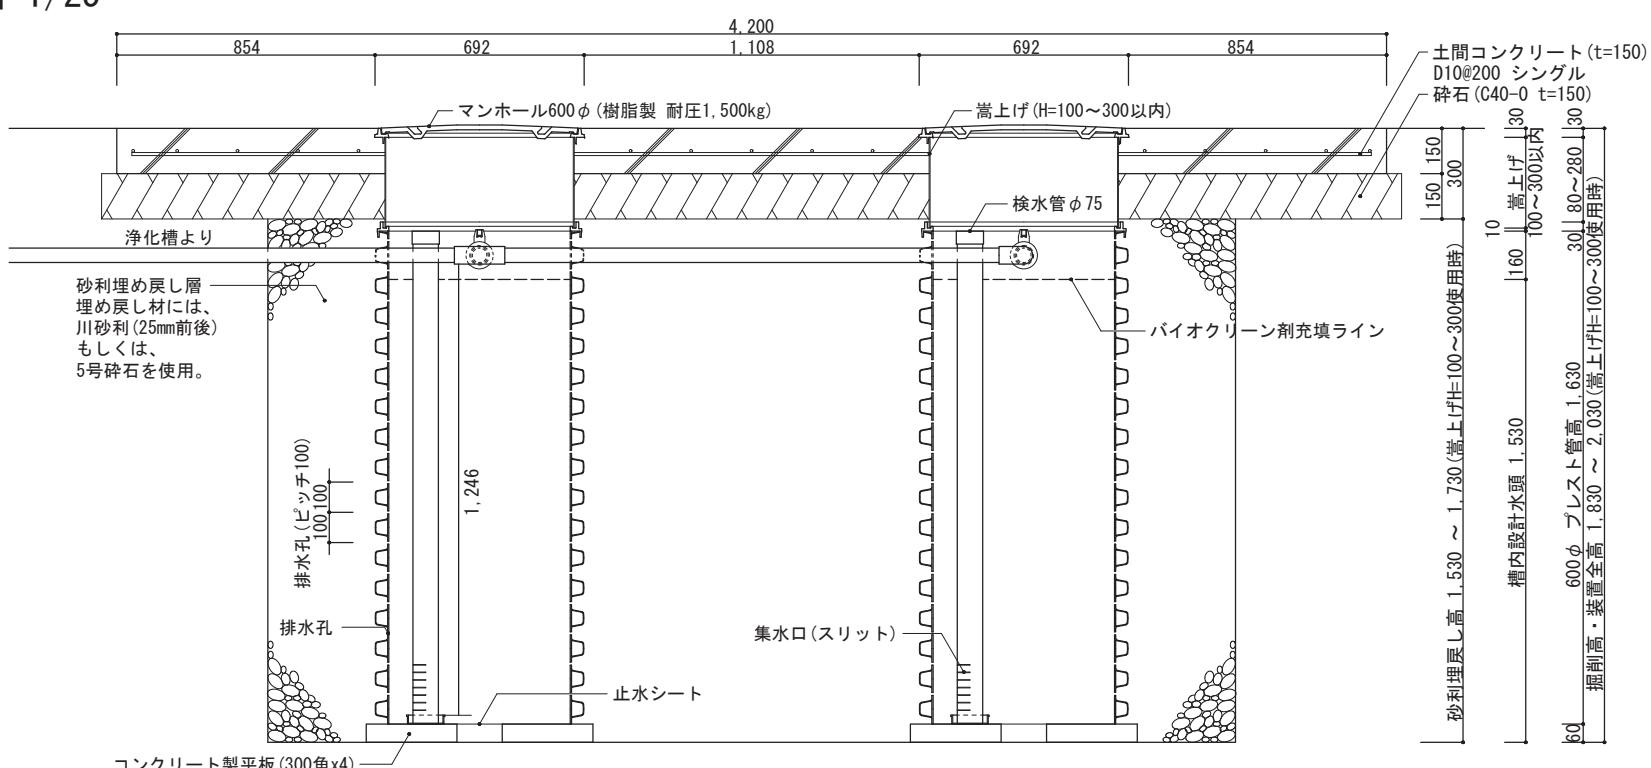

展開図 1/25
(最低嵩上げ高 H=100の場合)

