



平面図1 1/25

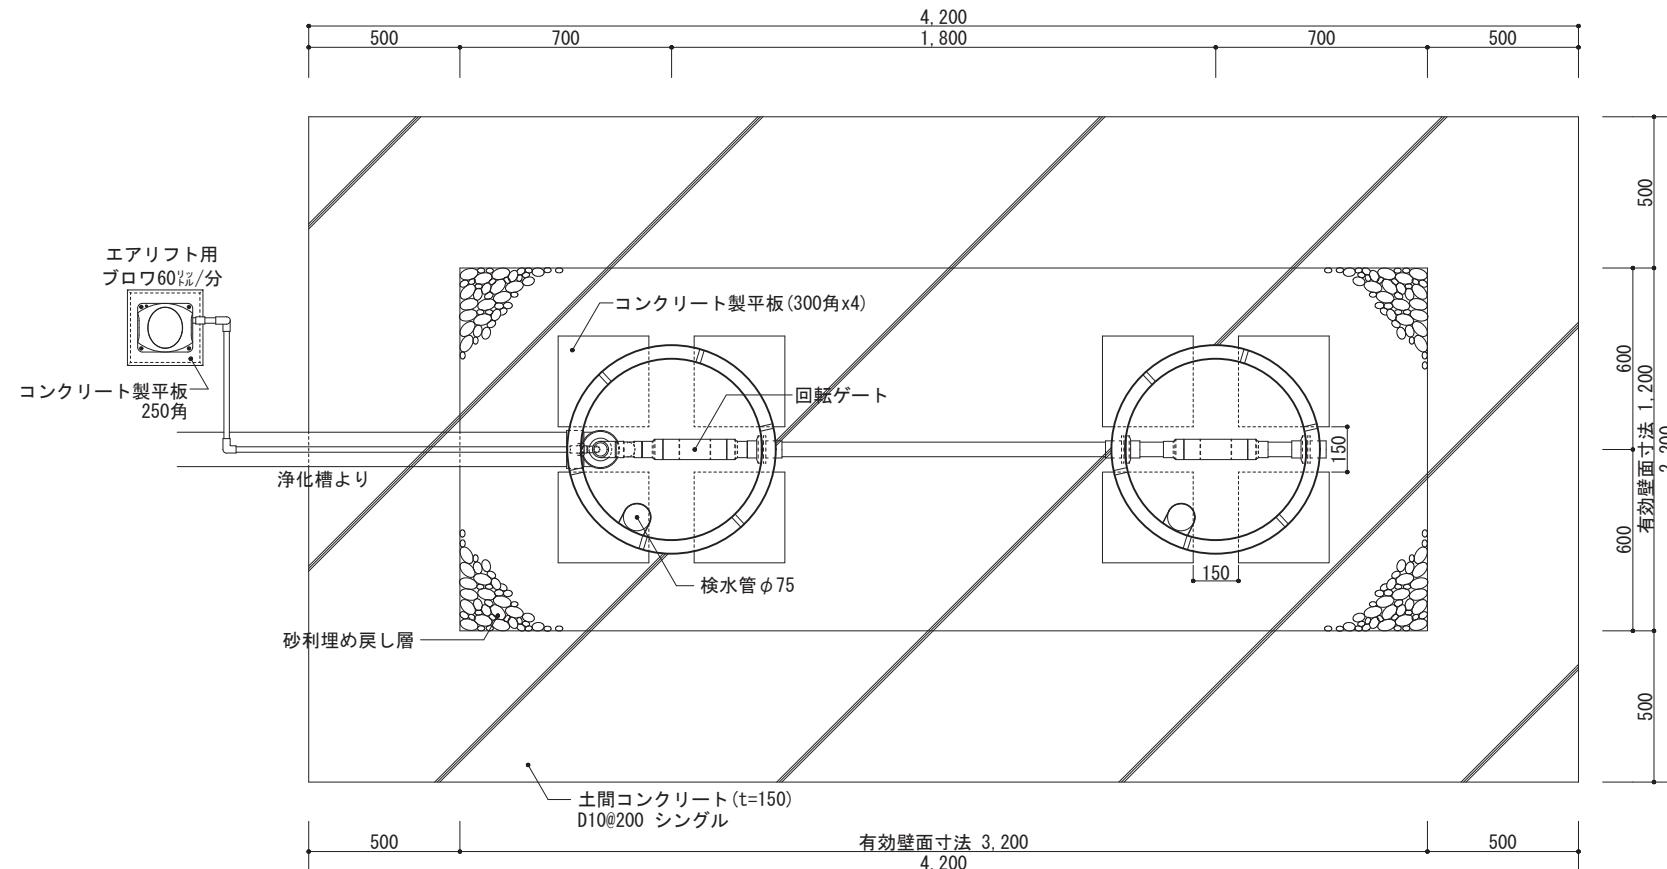

断面図 1/25

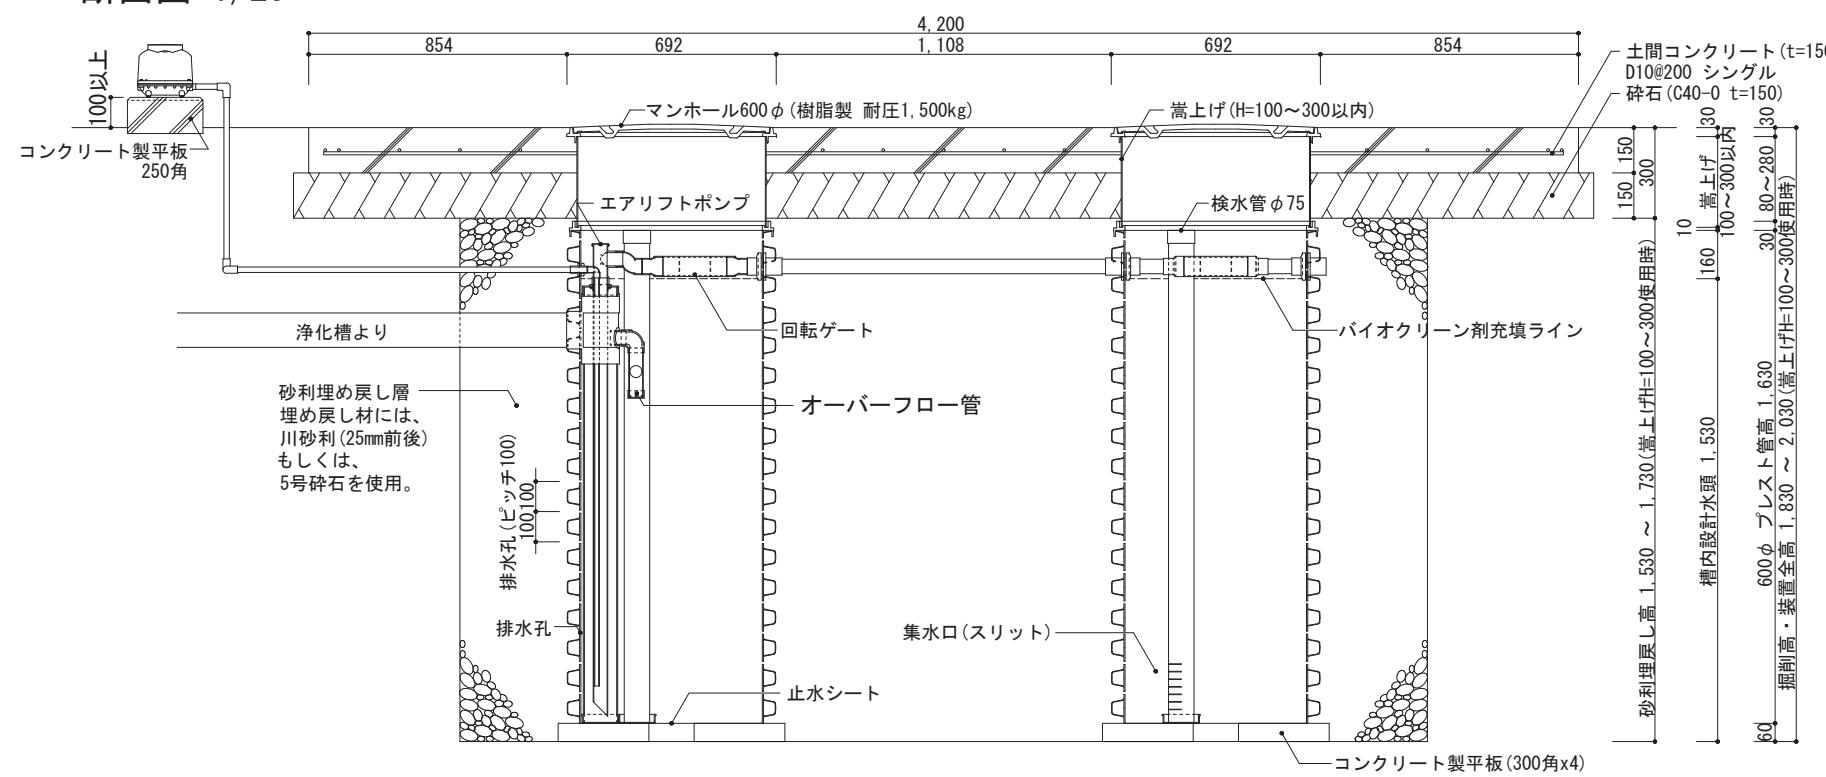

備註

\*1 対応する合併浄化槽は、自然流出で放流ポンプの付かないタイプの浄化槽で


※2 嵩上げは最低でも100mmは使用するものとし、最大でも300mm以内の使用に止める事

バイオクリーンFタイプ  
11~20人槽用 駐車場・エアリフト仕様

工事仕様書	
処理人槽	合併浄化槽 11~20人槽用 駐車場仕様
システム構成	φ692 (mm) H=2,030 x 2ユニット ※嵩上げH=300使用時
有効寸法	3.2 x 1.2 x 1.530 (m)
有効面積	13.464 (m <sup>2</sup> )
処理能力水量	4,244 (リッル/日)
1. 敷地条件・地質状況・地下水位等により、槽寸法・槽形状が変更になる場合があります。	
2. 当仕様は掘削壁面透水係数を $2.50 \times 10^{-4}$ cm/sと設定し算出したものです。	
3. ブロワ付近にアース付きコンセントを設置とのこと。機器電源は単相100Vとする。	
4. 槽本体からブロワまでの距離は5m以内とする。	
5. 1時間あたりの当装置への流入量のピークは2,160L以内とする。	


平面図2 1/25  
プレスト管排水孔

平面図3 1/25  
上部マンホール

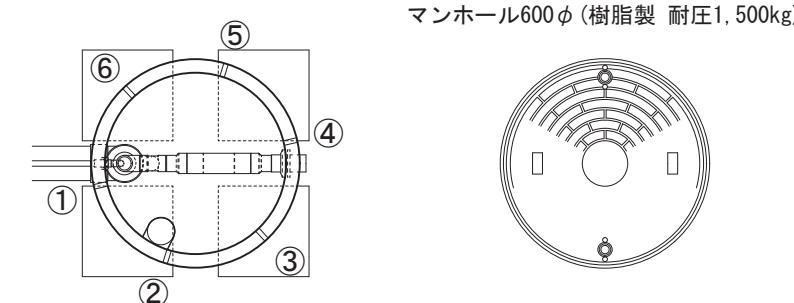

### 展開図 1/25 (最低嵩上げ高 H=100の場合)

※ 最低嵩上げ高 H=100 は弊社推奨値となります。  
これより下げる場合は、土間コンクリート施工時<sup>プロ</sup>用印エ配管の損傷にご注意下さい。

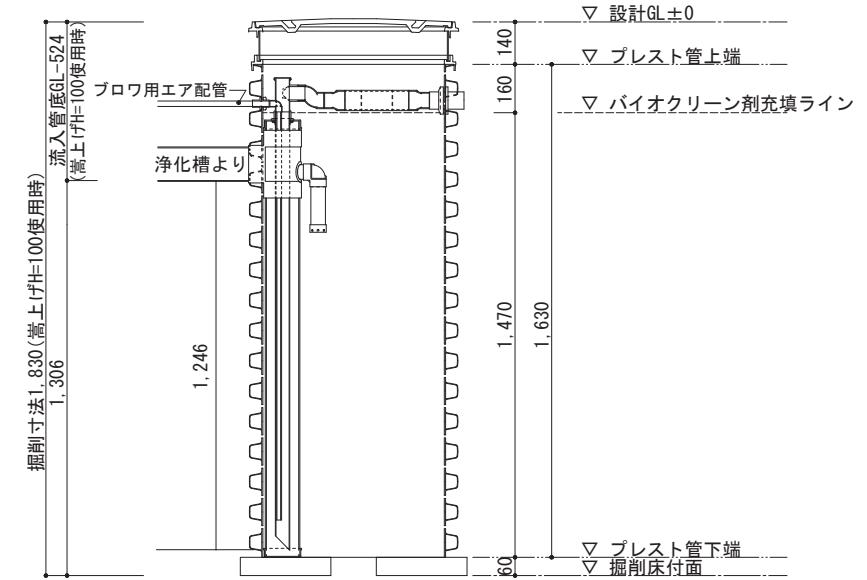

作成日：2020年 6月 30日

備註

\*1 対応する合併浄化槽は、自然流出で放流ポンプの付かないタイプの浄化槽で

※2 嵩上げは最低でも100mmは使用するものとし、最大でも300mm以内の使用に止める事

告

1 / 25

株式会社大通バイオクリーン  
〒981-4131 宮城県加美郡色麻町大字上新町117-37  
TEL:0229-25-7871 FAX:0229-25-7872