




平面図1 1/30

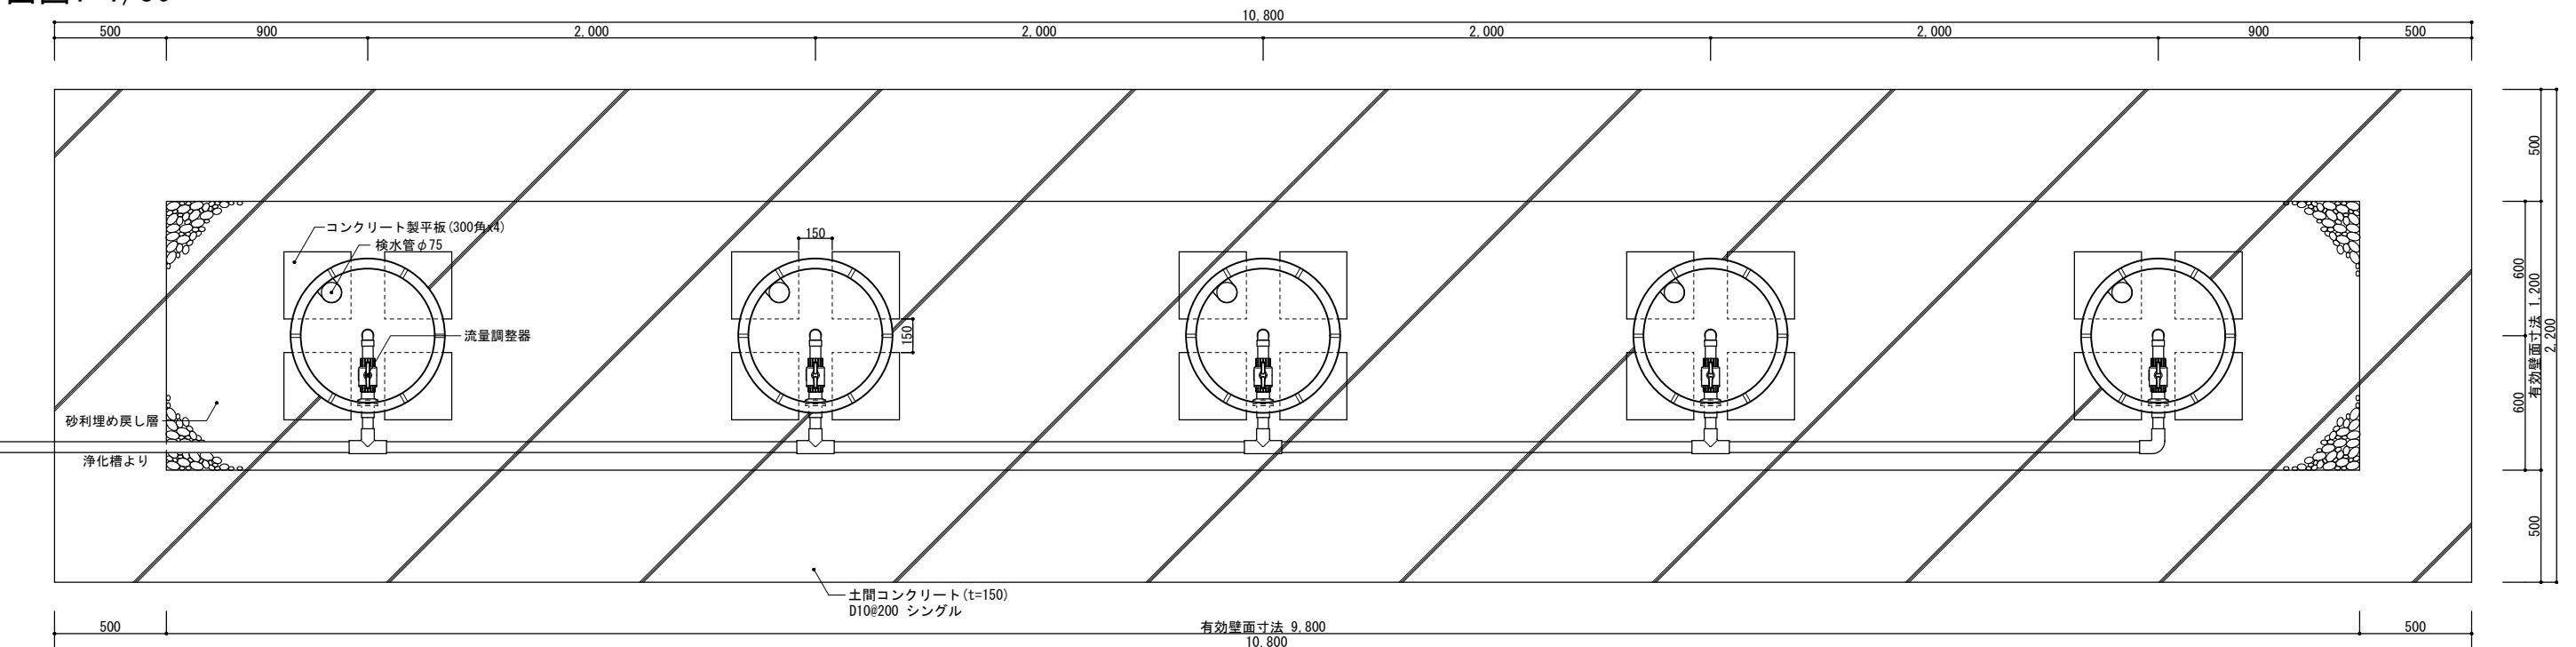


断面図 1/30

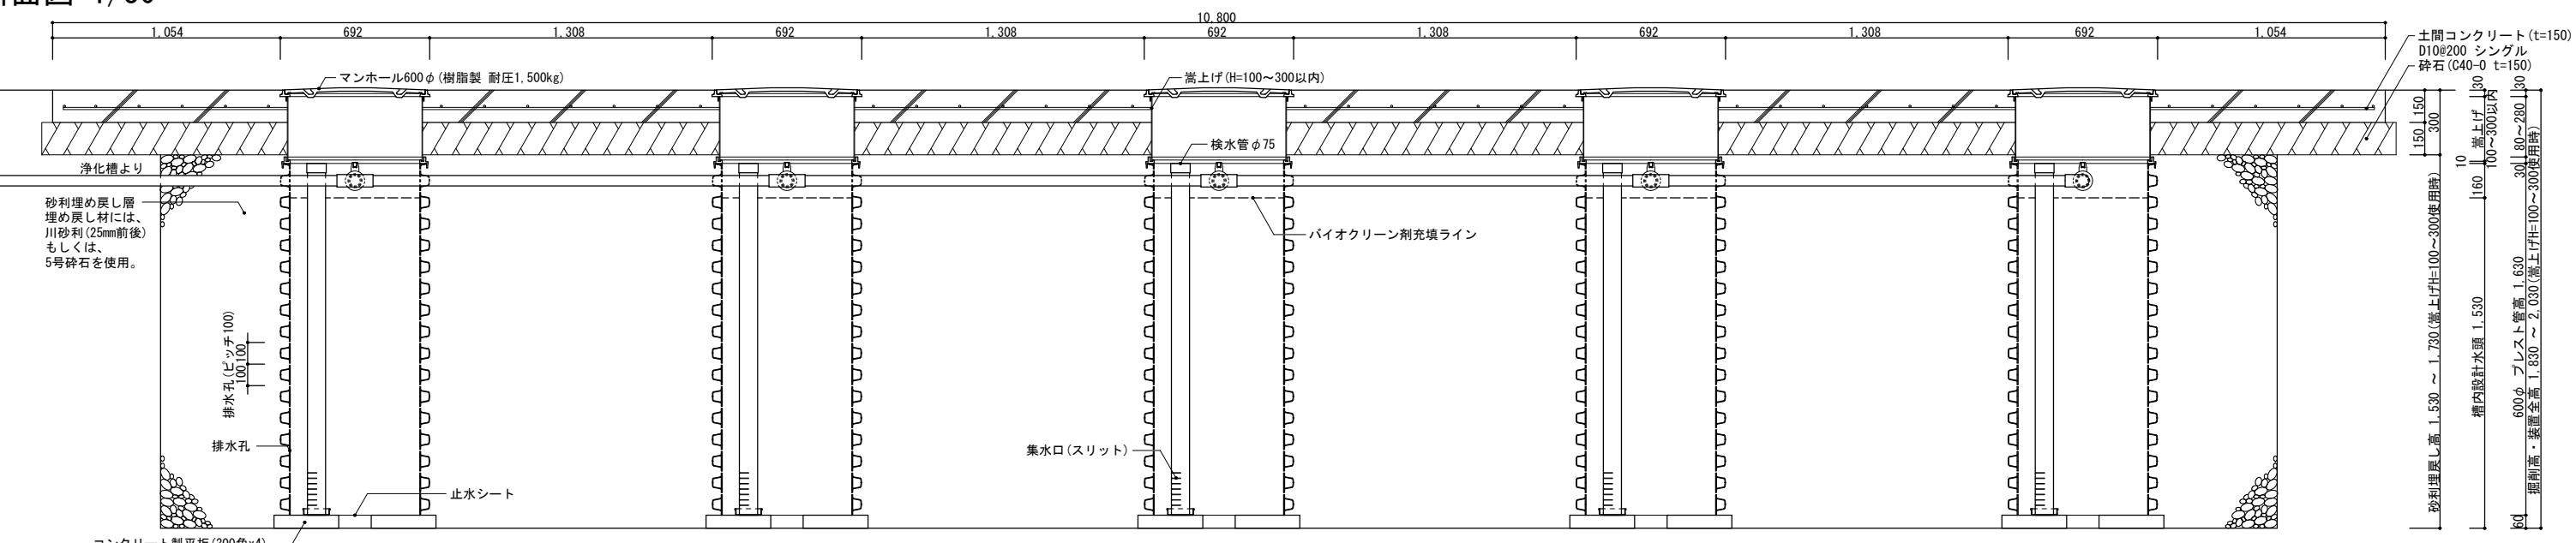

展開図 1/30 (最低嵩上げ高 H=100の場合)

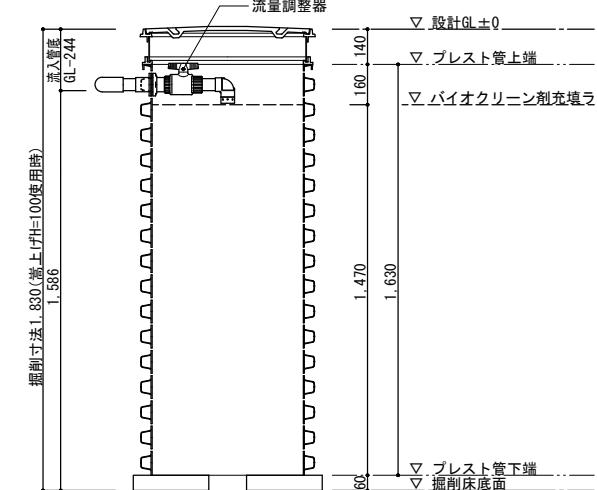

平面図2 1/30
プレスト管排水孔



平面図3 1/30
上部マンホール



工事仕様書	
処理人槽	合併浄化槽 41~50人槽用 駐車場仕様
システム構成	φ692(mm) H=2,050 x 5ユニット ※嵩上げH=300使用時
有効寸法	9.8 x 1.2 x 1.530 (m)
有効面積	33.660 (m ²)
処理能力水量	10,159 (L/日)

- 敷地条件・地質状況・地下水位等により、槽寸法・槽形状が変更になる場合があります。
- 当仕様は掘削壁面透水係数を 2.50×10^{-4} cm/sと設定し算出したものです。

作成日：2020年 6月 30日

備考 ※1 対応する会員浄化槽は、放流ポンプ付の浄化槽です

※2 崩上ばは最低でも100ccは使用するかの上、最大でも200cc以下の使用に止める事

バイオクリーンFタイプ 41～50人槽用 駐車場仕様

製圖

尺

株式会社太通バイオクリーン

〒981-4131 宮城県加美郡色麻町大字上新町117-37
TEL:0229-25-7871 FAX:0229-25-7872