




平面図1 1/20

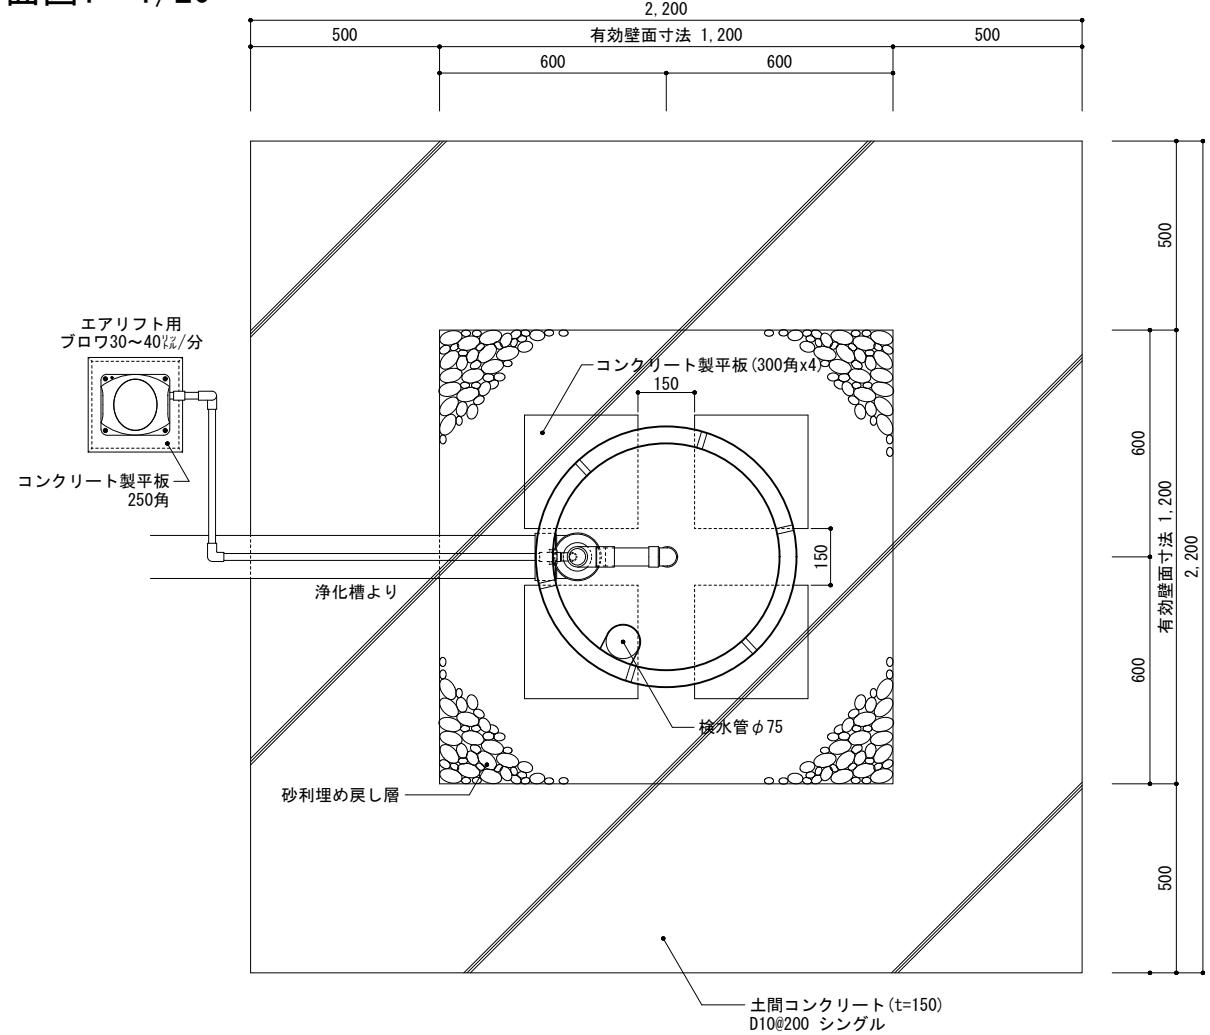


断面図 1/20

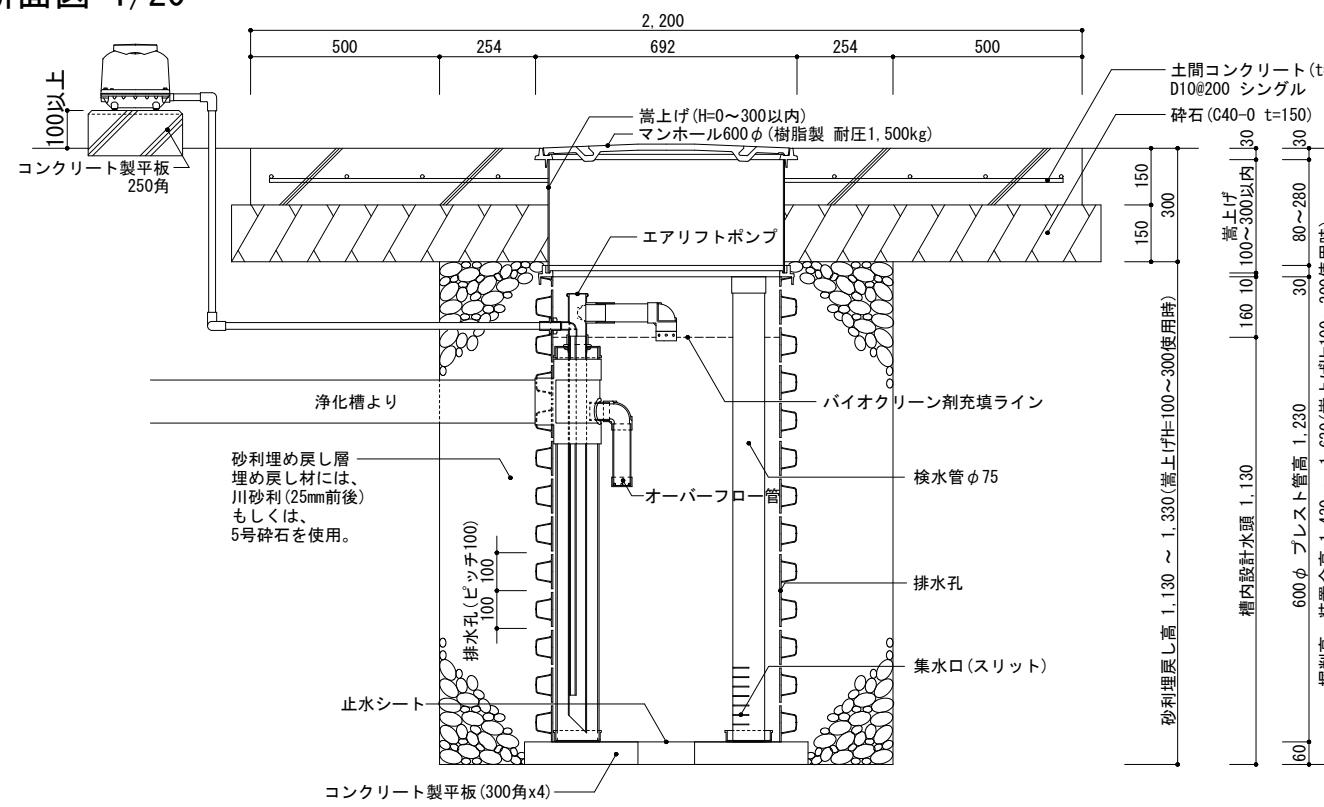

平面図2 1/20 プレスト管排水孔

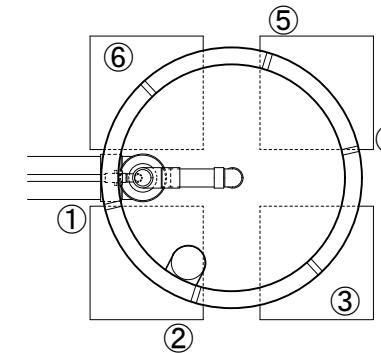

平面図3 1/20 上部マンホール

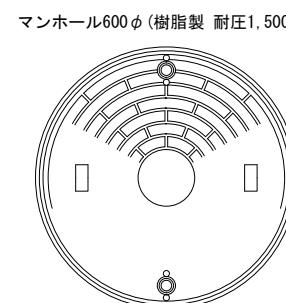

工事仕様書	
処理人槽	合併浄化槽 5・7人槽用 駐車場仕様
システム構成	φ692 (mm) H=1,630 x 1ユニット ※嵩上げH=300使用時
有効寸法	1.2 x 1.2 x 1.130 (m)
有効面積	5.424 (m ²)
処理能力水量	1,607 (㎘/日)

展開図 1/20 (最低嵩上げ高 $H=100$ の場合)

※ 最低嵩上げ高 H=100 は弊社推奨値となります。
これより下げる場合は、土間コンクリート施工時フジ用ア配管の損傷にご注意下さい。

